




ZONA PRODUTTIVA




CASCINA CEREGALLO

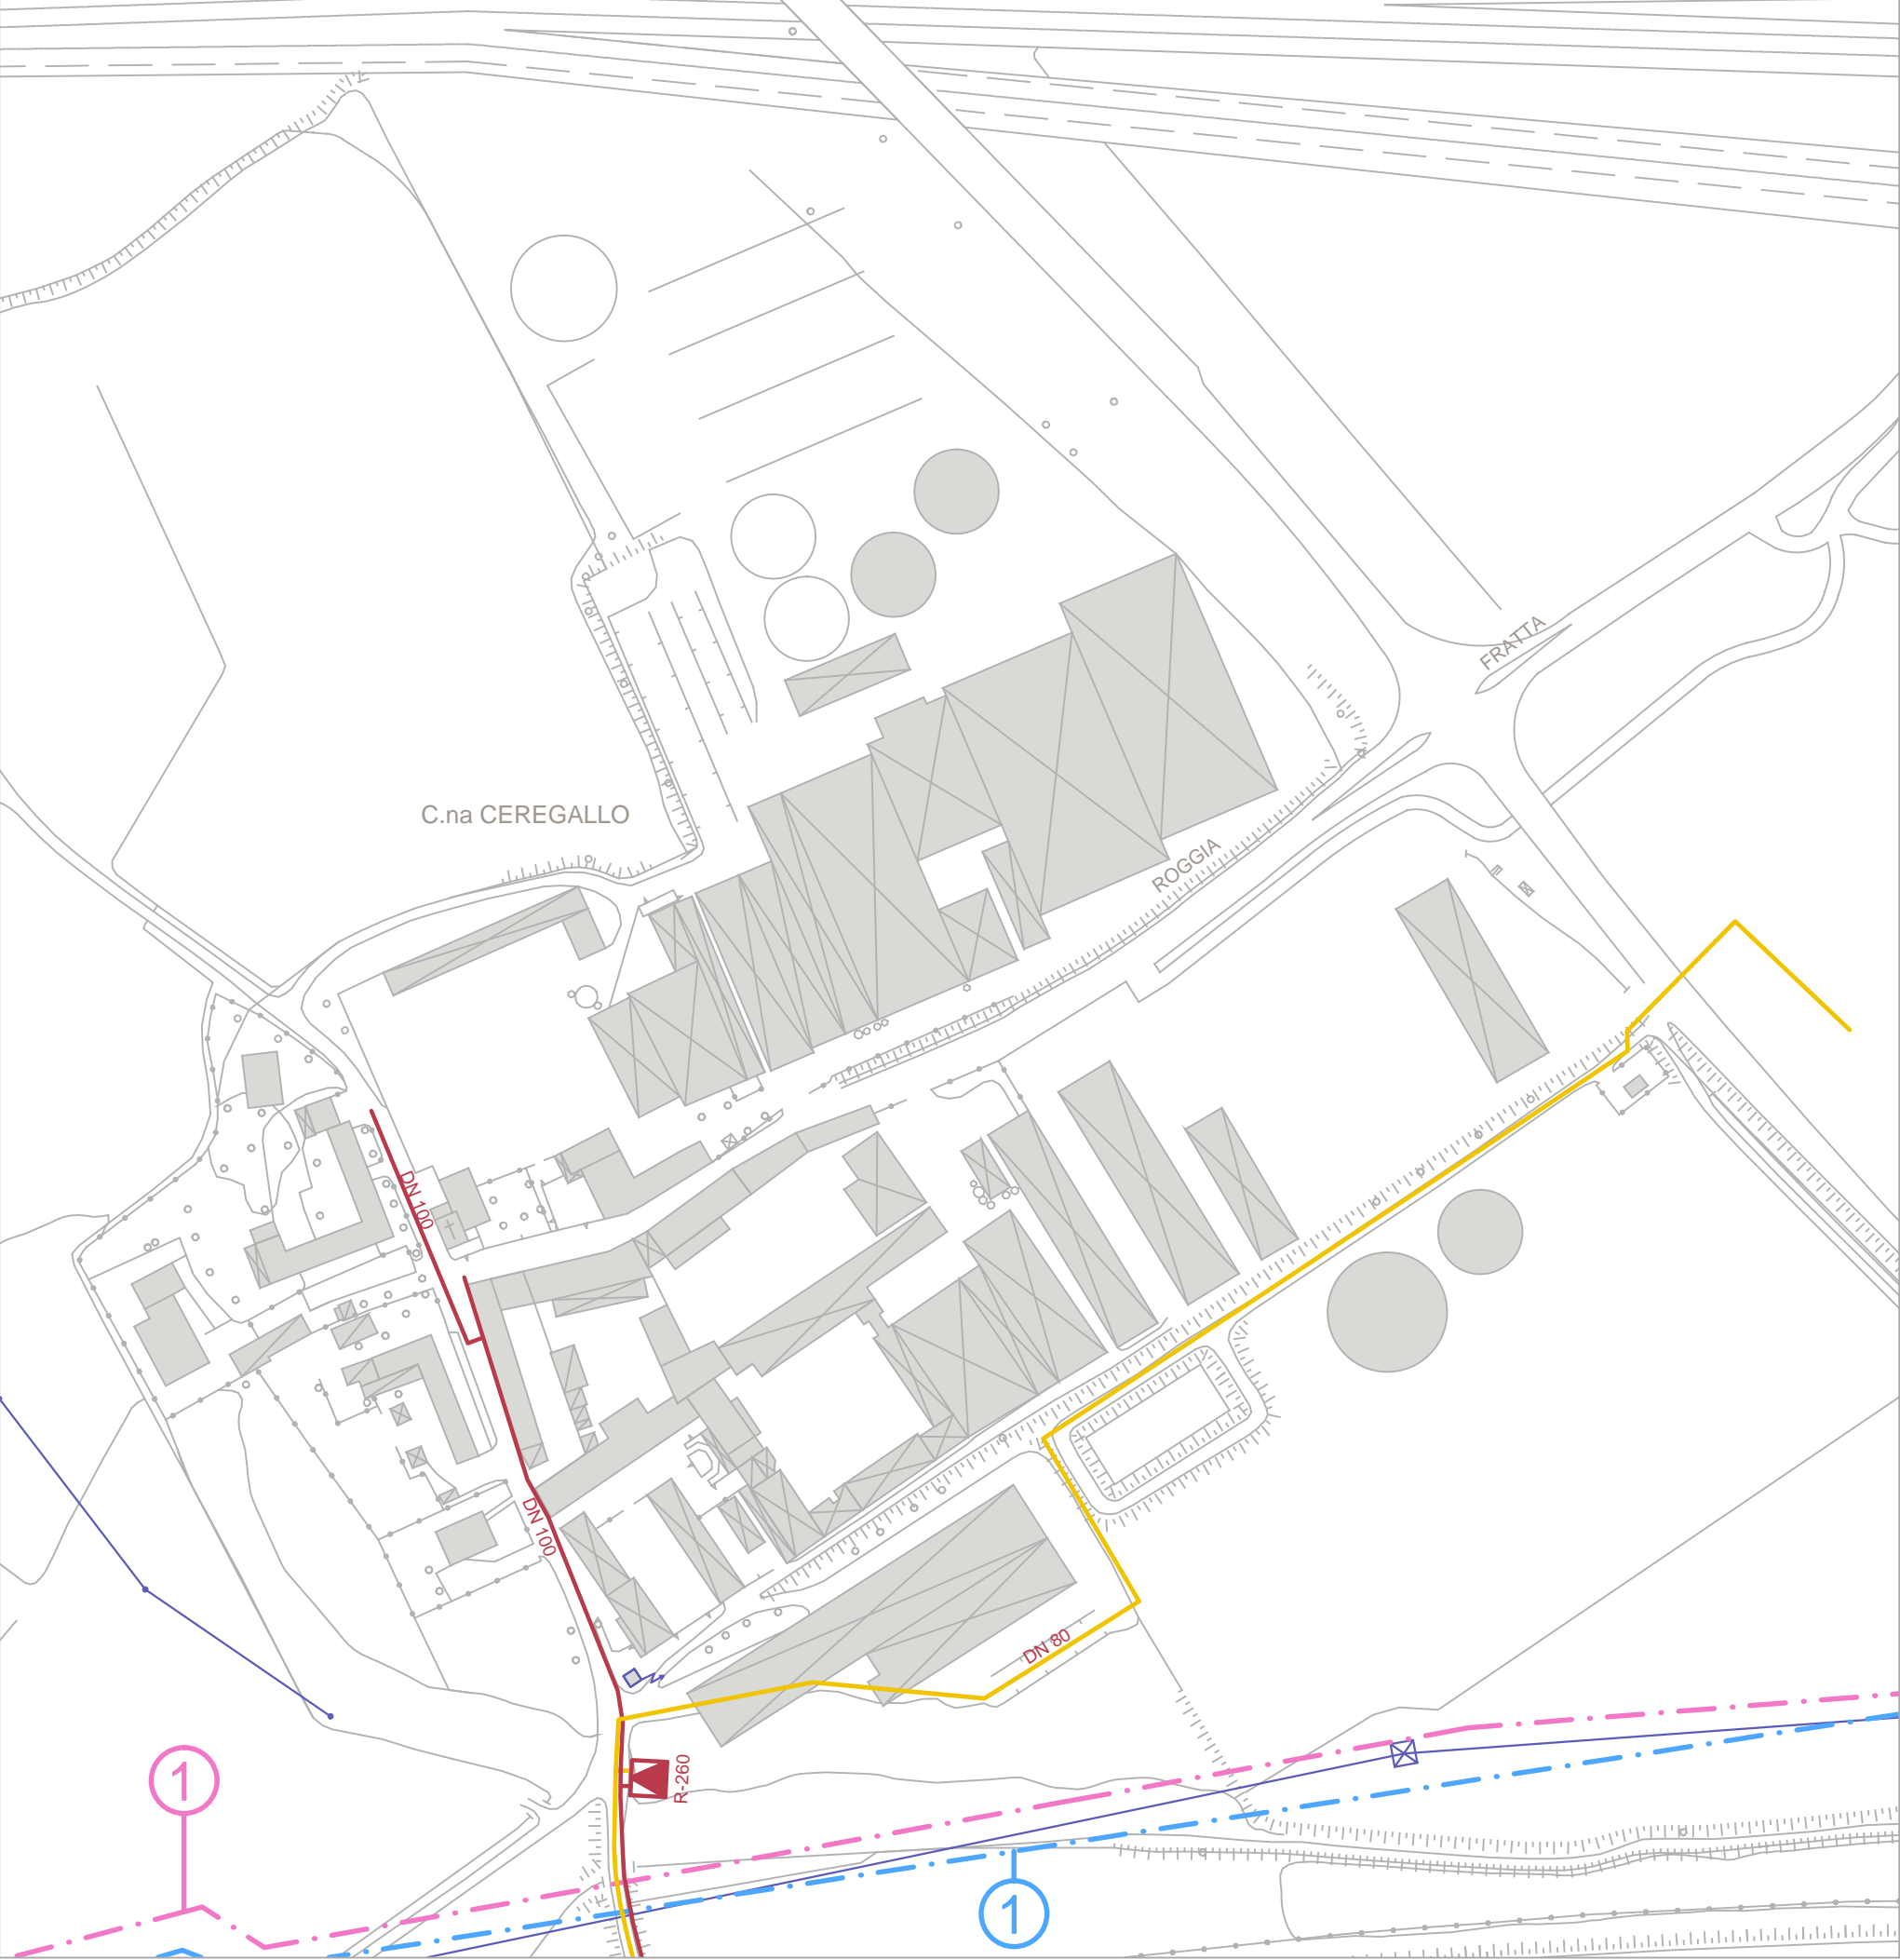


VILLA BISSONE

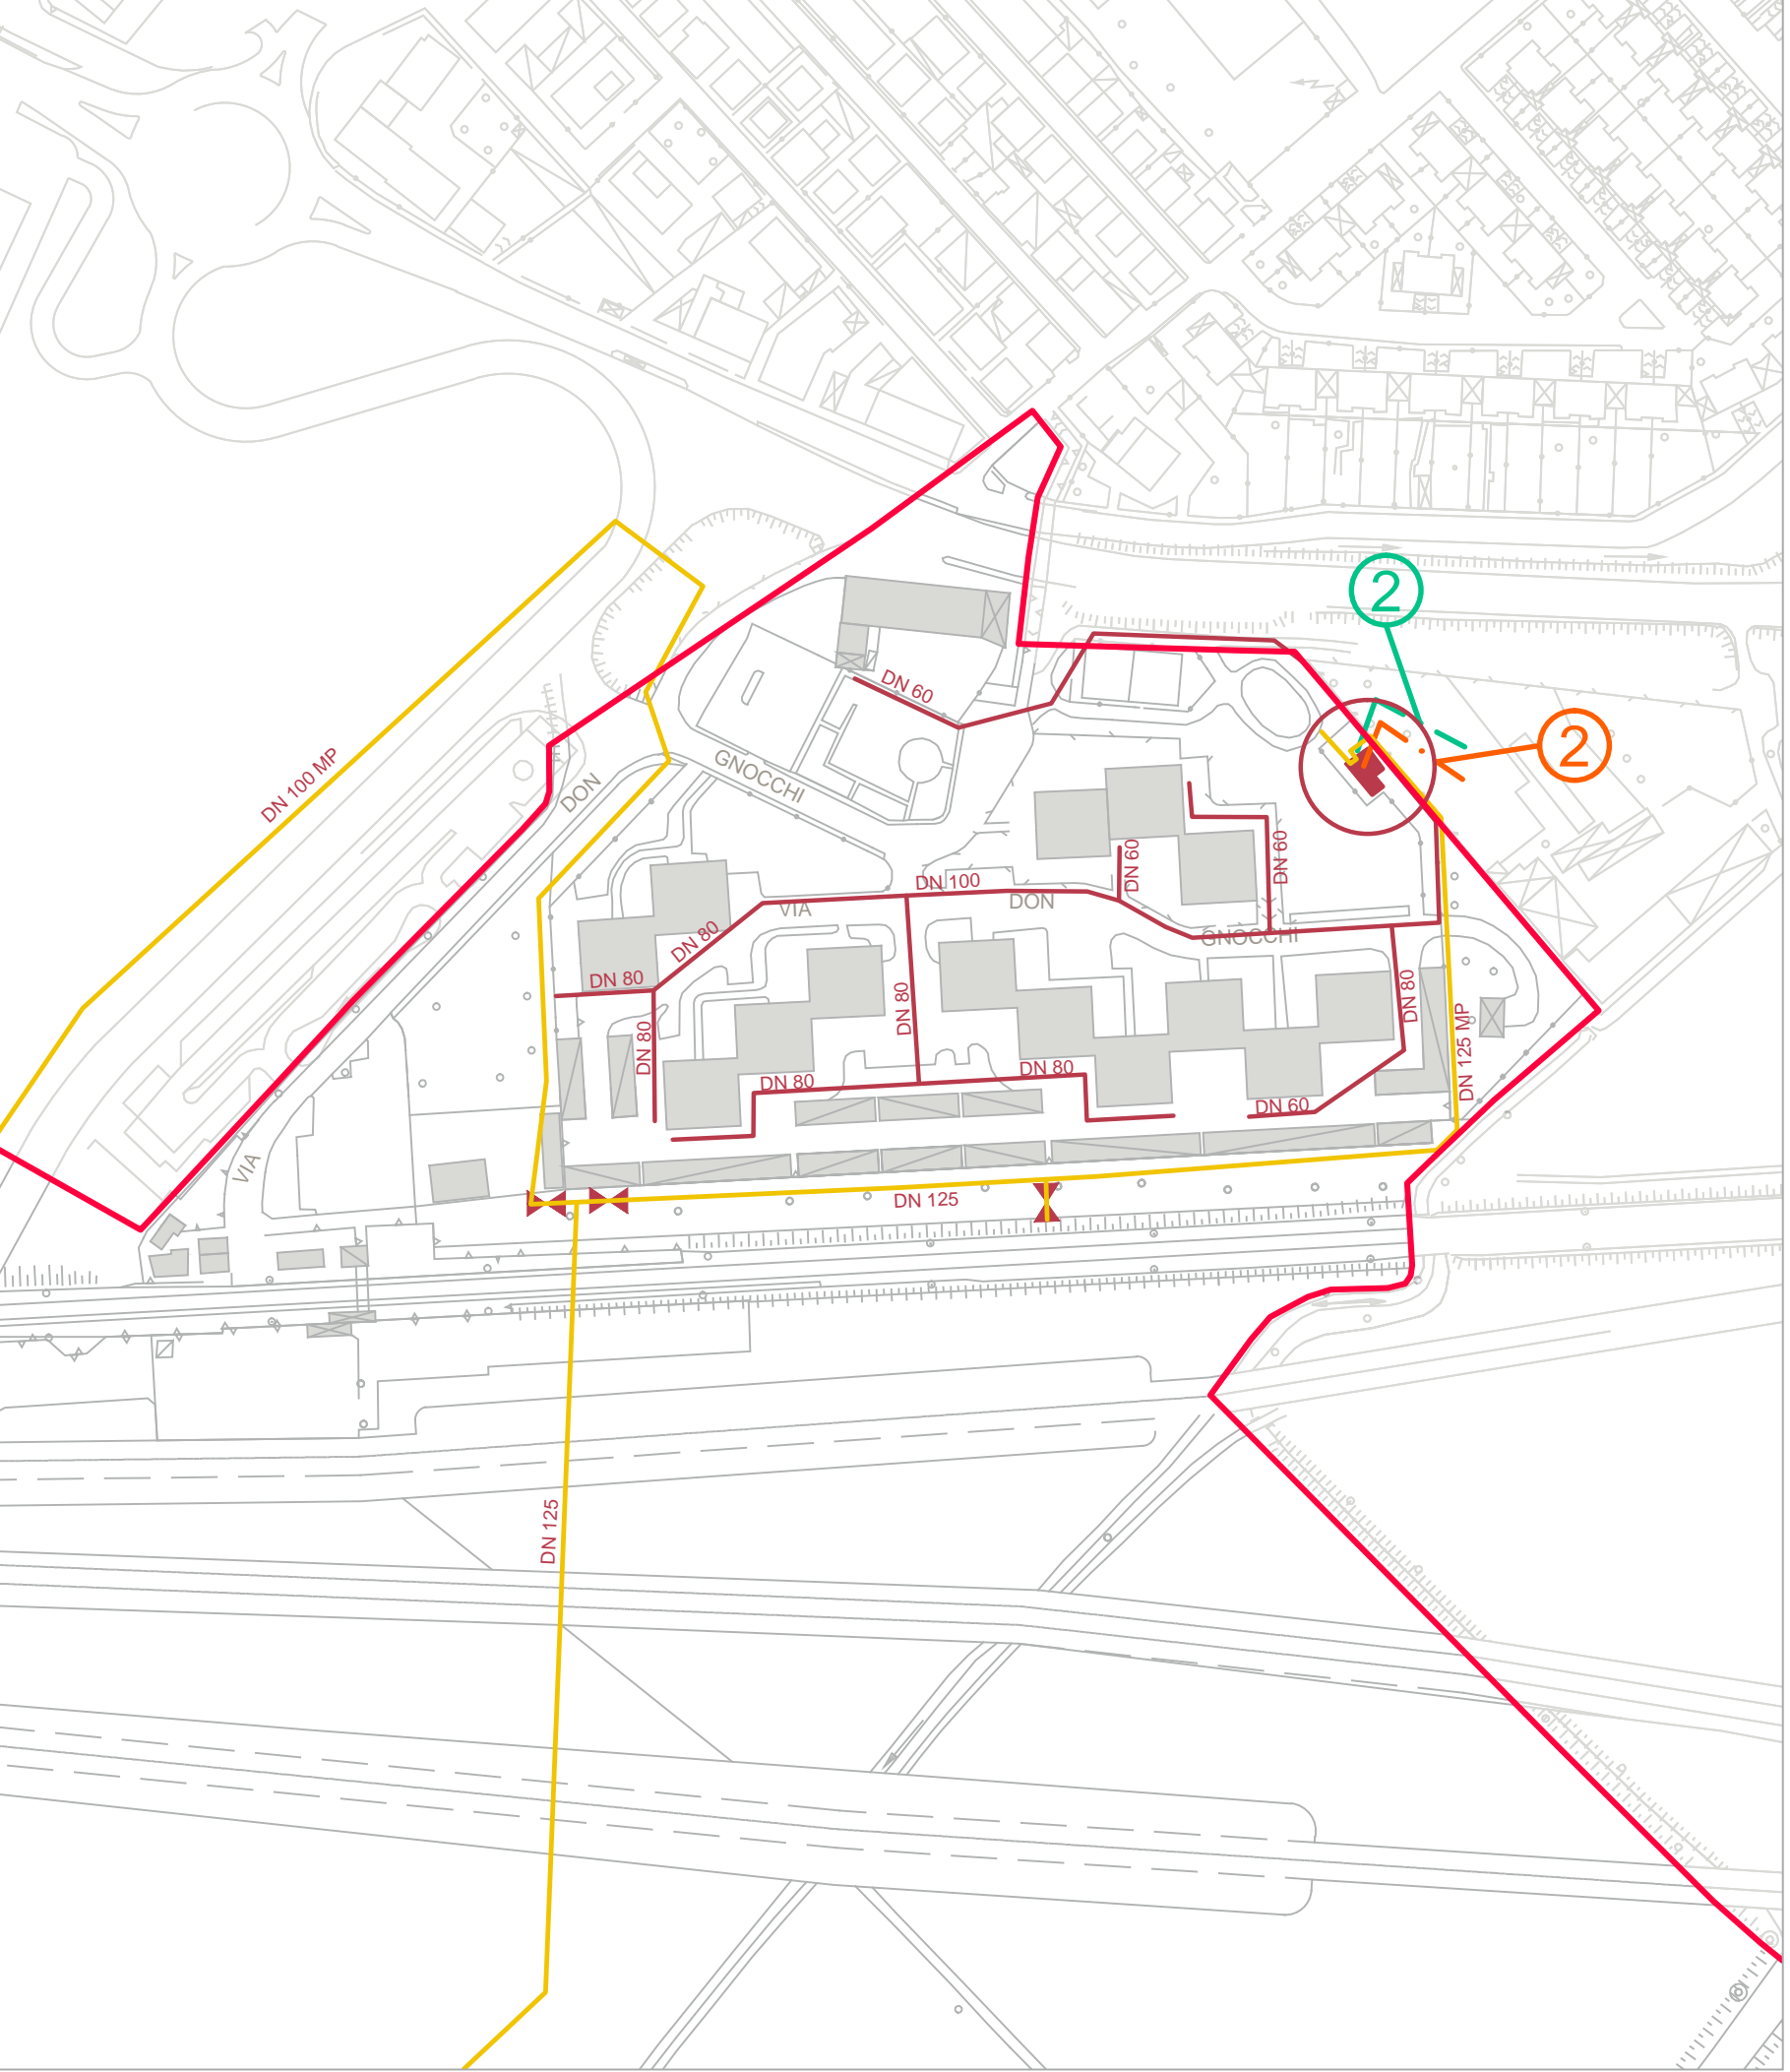

CAPOLIUGO

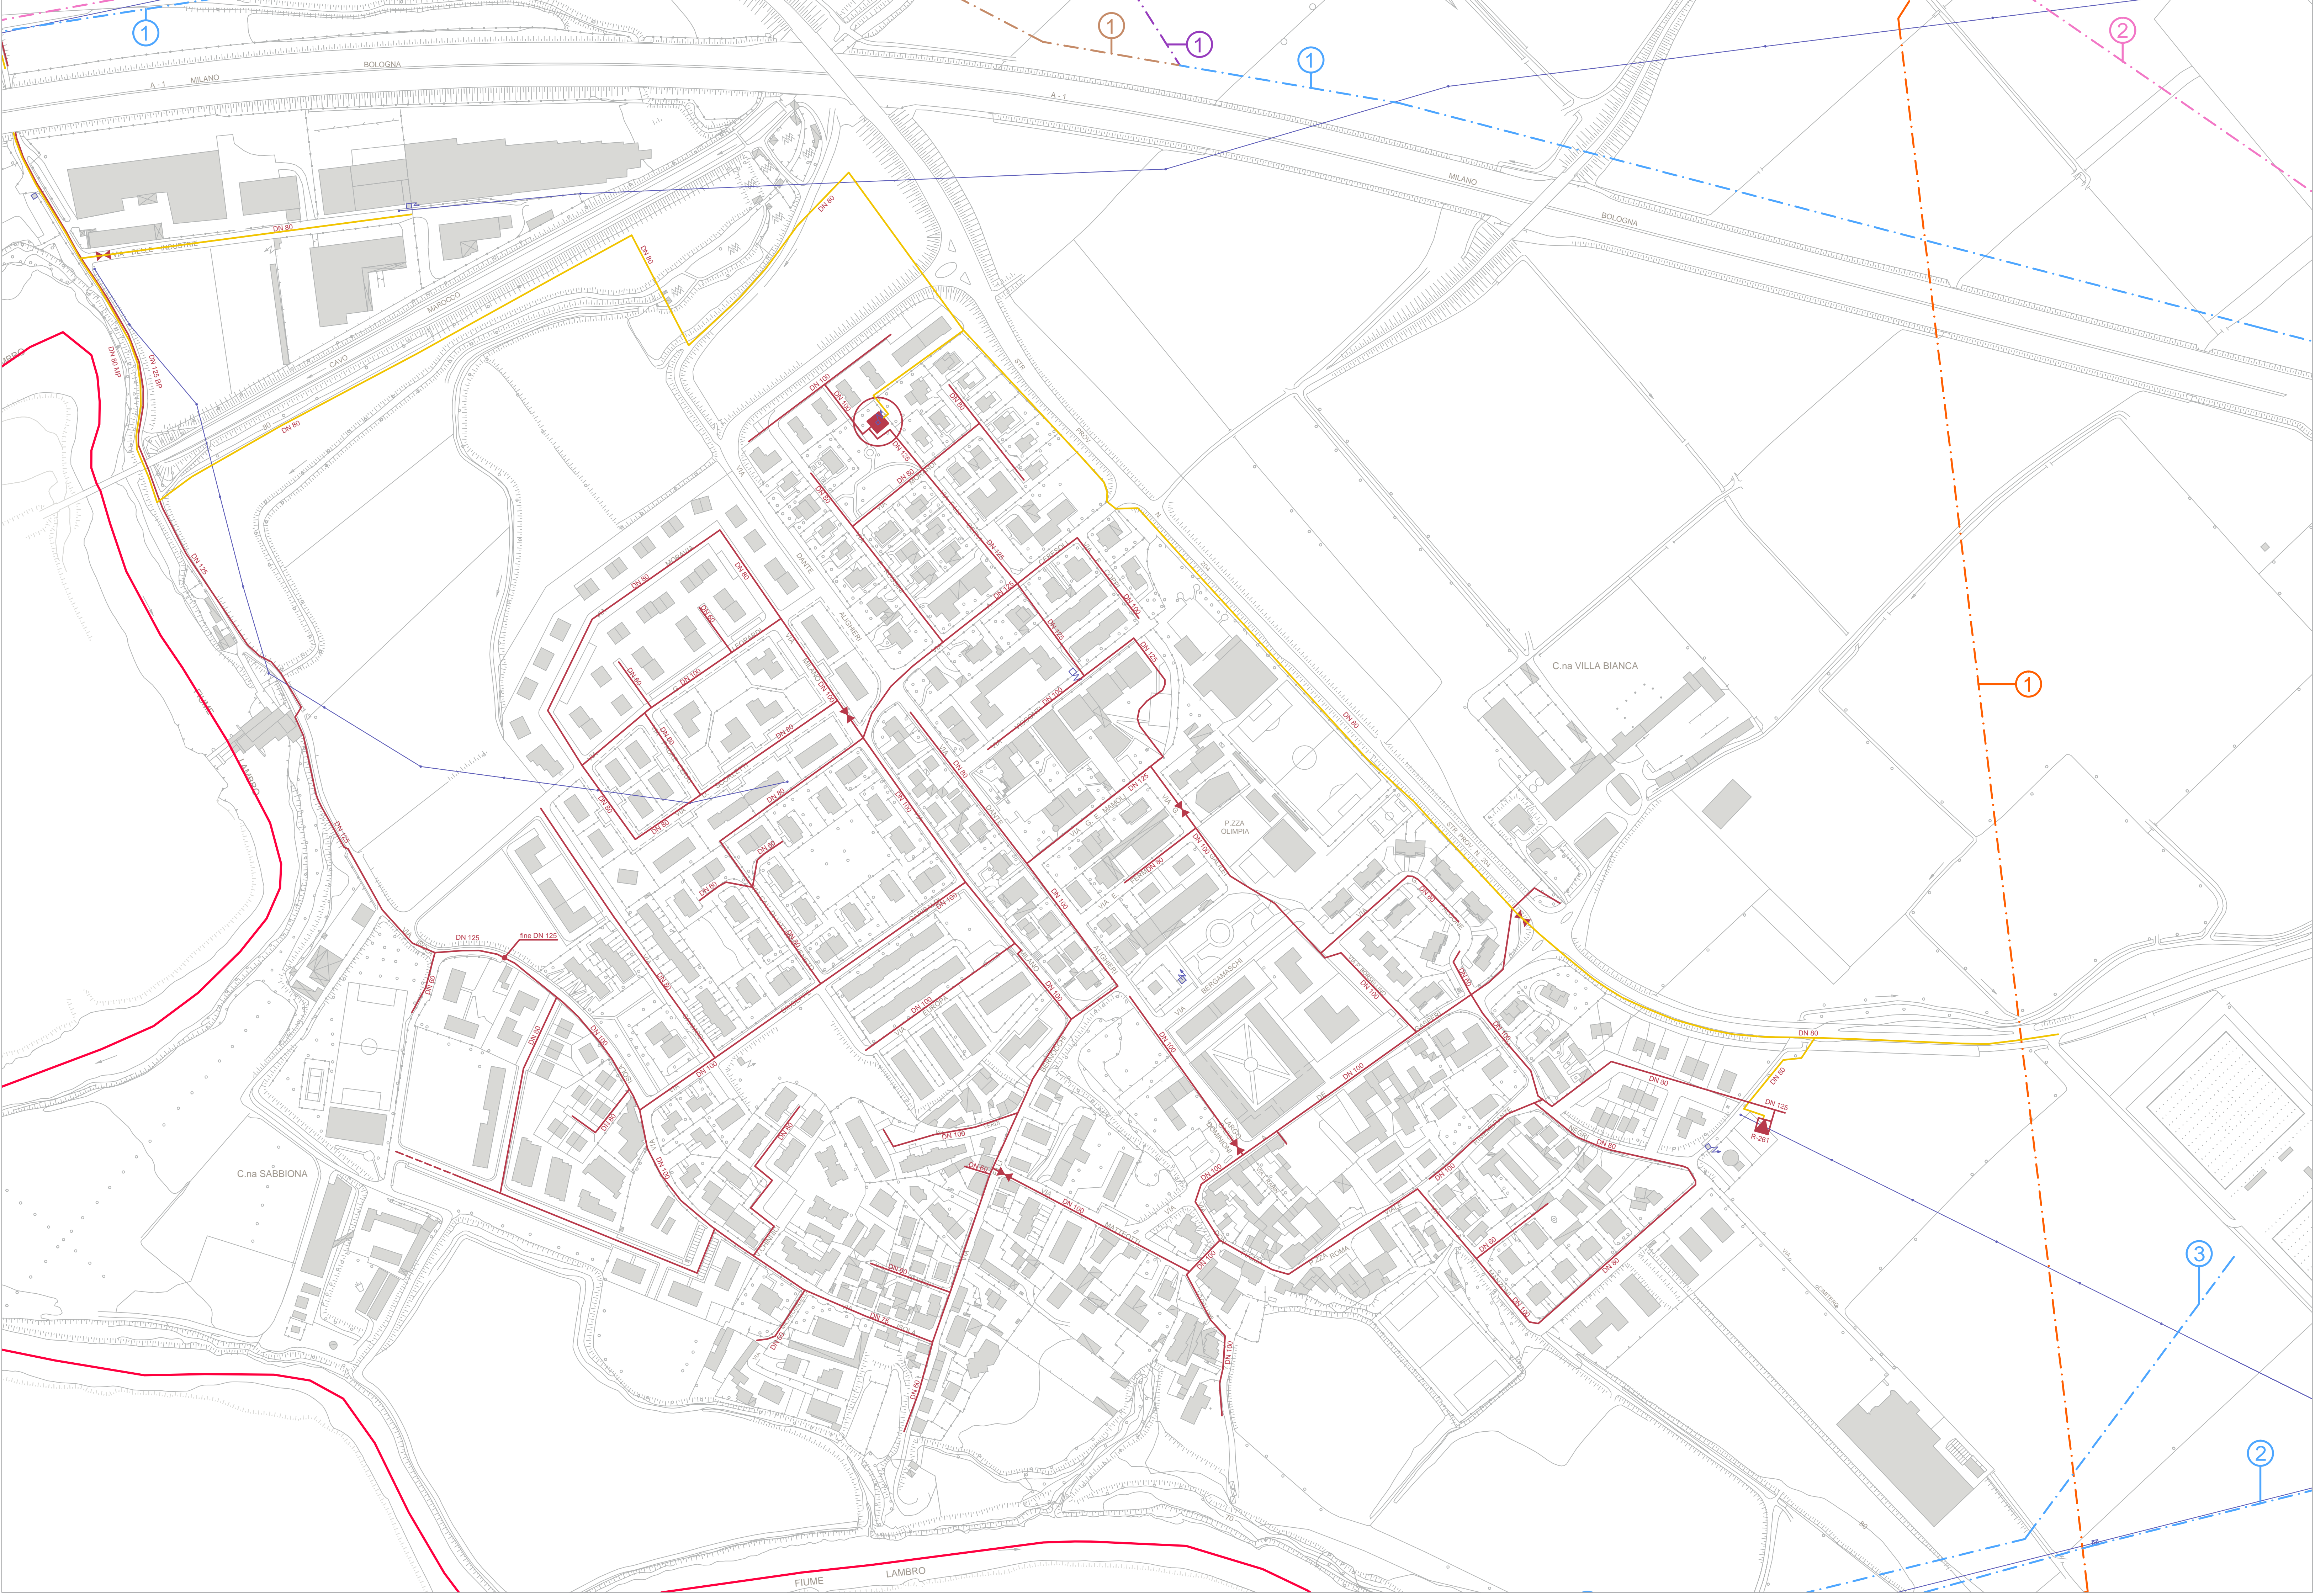

SANTA MARIA IN PRATO



LEGENDA

RETE GAS METANO

- Metanodotto SNAM RETE GAS in esercizio
- Metanodotto Cervignano-Rognano DNI 200 (48"), MOP 75 bar
- Metanodotto San Zenone-Casaleto DN300 (12"), MOP 75 bar
- Metanodotto SNAM RETE GAS in progetto
- Metanodotto Cervignano-Mortara DNI 400 (56"), DP 75 bar
- Alacciamento Cam. di San Zenone al Lambro DN80 (3"), MOP 70 bar
- Metanodotto da porre fuori esercizio e recuperare
- Metanodotto Serrignano-Mortara DN750 (30"), MOP 70 bar
- Oleodotto in esercizio
- Oleodotto Ferrero-Bertonico-Cremona DN550/650 (22"/26")
- Oleodotto in progetto
- Oleodotto Sigemi Lacchiarella-Tavazzano DN200 (8")
- Oleodotto da porre fuori esercizio
- Oleodotto Tamoli Cremona-Tavazzano-Treccate DN200 (8")
- Cabina Remi
- Gruppo di riduzione
- Valvola di chiusura
- Rete media pressione (MP)
- Rete bassa pressione (BP)
- Rete bassa pressione (BP) in progetto
- VARIE
- Elettrodotti (D.M. 29/05/2008)
- Confine comunale



P.G.T.

Piano di Governo del Territorio

VARIANTE GENERALE 2023

PIANO DEI SERVIZI - PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (P.U.G.S.S.)

Elab.: SSS - TAVOLA DELLA RETE DEL GAS METANO

Scala: 1:2.000

Adozione: con Deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Approvazione: con Deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Pubblicazione: B.U.R.L. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Serie \_\_\_\_\_

Il Sindaco \_\_\_\_\_  
Il Segretario Comunale \_\_\_\_\_  
Il Responsabile del Procedimento \_\_\_\_\_

Redazione a cura di:  
**Dott. Arch. CAMILLO CUGINI**  
Via Parli n. 24, Crema (CR) - Tel. 0373 250080  
mail: architetto.cugini@gmail.com  
Collaboratori: Arch. Andrea Gerola, Geom. Marco Panelli,  
Dott.ssa Laura Piccolo

